

2022年11月現在


1階席配線ルート
袖から約50m

約21.5m

2階席配線ルート
袖から約60m

客席C 下手(1F)
30A調光x2(1,2)
100V60A直x2(6,7)

客席C 上手(1F)
30A調光x2(3,4)
100V60A直x2(8,9)

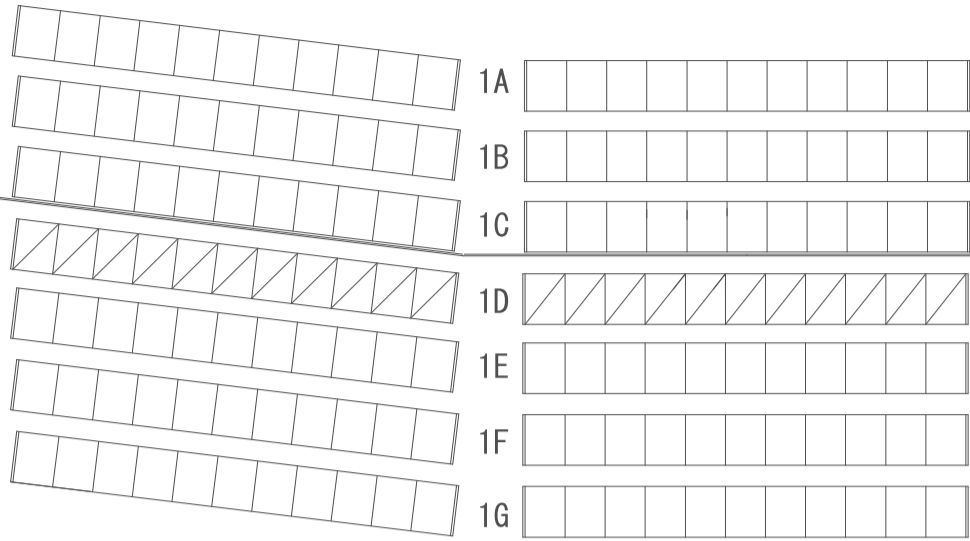

1 階席

2 階席

1J-15 持込C(客中)
照明Etherx3
(AUX1,AUX2,SYS)
インカム
平行直15A

1X-14
100V60A直x2(10,11)
30A調光x1(5)

1X-15 持込C(客後)
照明Etherx3
(AUX1,AUX2,SYS)
インカム
平行直15A

14 15
1階 客席ブース 設置スペース

2E 2F
2階 客席ブース 設置スペース

持込C(監督室前)
照明Etherx3
(AUX1,AUX2,SYS)
インカム
平行直15A

※客席DMX回線は4PortNode使用
設定により任意の回線で可能

手摺の所は
落とし込まない

ケーブル養生マット

ケーブル養生マット

約36m

調光室

監督室

音響
調整室